


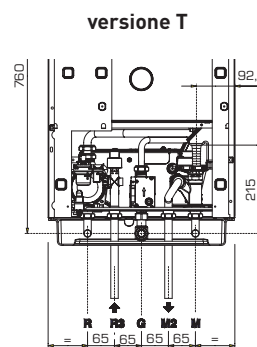


Murelle HM ErP

		MURELLE HM ErP				
MODELLO		25	30	35	25 T	35 T
Potenza termica nominale 80-60°C	kW	23,9	28,8	34,1	23,9	34,1
Potenza termica minima 80-60°C	kW	2,3	2,7	3,2	2,3	3,2
Potenza termica nominale 50-30°C	kW	26,2	31,4	37,2	26,2	37,2
Potenza termica minima 50-30°C	kW	2,6	3,1	3,7	2,6	3,7
Portata termica nominale/minima	kW	24,5/2,45	29,5/2,95	34,8/3,48	24,5/2,45	34,8/3,48
Rendimento utile min/max 80-60°C	%	93,6/97,5	92,7/97,6	92,5/98,0	93,6/97,5	92,5/98,0
Rendimento utile min/max 50-30°C	%	107,3/107,0	105,3/106,4	106,3/106,8	107,3/107,0	106,3/106,8
Rendimento utile 30% del carico (40-30°C)	%	108,1	107,2	108,5	108,1	108,5
Classe di efficienza energetica riscaldamento		A	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica sanitaria		A	A	A	-	-
Profilo sanitario di carico		XL	XL	XL	-	-
Potenza sonora riscaldamento	dB (A)	50	48	52	50	52
Potenza elettrica assorbita (Qn max)	W	91	98	104	91	104
Potenza elettrica assorbita (Qn min)	W	59	60	61	59	61
Grado di protezione elettrica	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Campo regolazione riscaldamento	°C	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80
Contenuto acqua caldaia	l	4,9	5,5	6,0	4,9	6,0
Pressione max esercizio	bar	3	3	3	3	3
Capacità e pressione precarica vaso espans.	l/bar	8/1	10/1	10/1	8/1	10/1
Campo regolazione sanitario	°C	10÷60	10÷60	10÷60	-	-
Portata sanitaria specifica (EN 13203)	l/min	11,2	13,6	16,1	-	-
Portata sanitaria continua ΔT 30°C	l/min	11,4	13,8	16,3	-	-
Portata sanitaria minima	l/min	2,0	2,0	2,0	-	-
Pressione acqua sanitaria min/max	bar	0,2/7,0	0,2/7,0	0,2/7,0	-	-
Lungh. rettil. max orizz. condotto ø 60/100	m	6,0	5,0	4,0	6,0	4,0
Lungh. rettil. max orizz. condotto ø 80/125	m	12,0	10,0	8,0	12,0	8,0
Lungh. rettil. max orizz. condotti ø 80+80	m	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25
Lungh. rettil. max orizz. condotti ø 60+60	m	9+9	7+7	5+5	7+7	5+5
Classe di emissione NOx (EN 15502-1:2015)		6 (<56 mg/kWh)				
Peso	kg	40	42	44	39	41

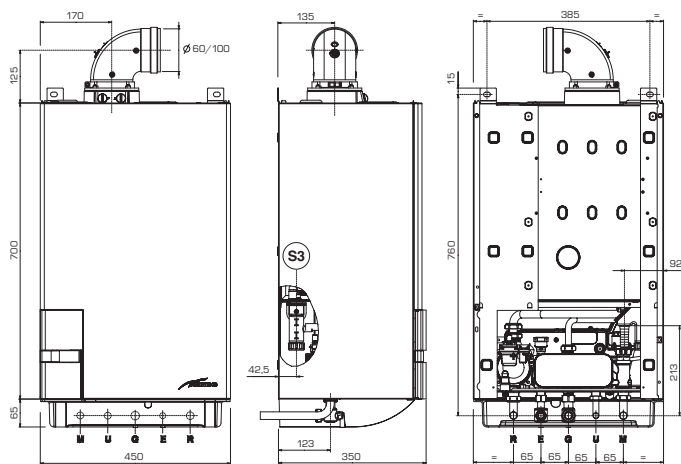

condotti separati



Collegamenti idraulici

M	Mandata impianto	3/4"
R	Ritorno impianto	3/4"
G	Alimentazione gas	3/4"
R3	Ritorno bollitore	3/4"
M2	Mandata bollitore	3/4"
C	Caricamento impianto	1/2"
E	Entrata acqua sanitaria	1/2"
U	Uscita acqua sanitaria	1/2"
S3	Scarico condensa	ø 25
CA/CS	Aspirazione/Scarico	